


Energi Ikast Varme A/S

Fjernvarmedeklaration 2024


Data fra 2024

Energi brugt per leveret varme: 0,73


Vedvarende energi

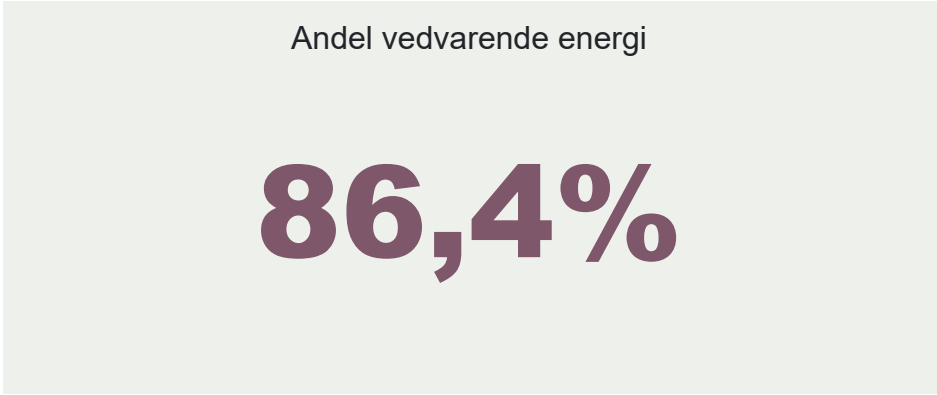

Rangering - CO₂ udledning

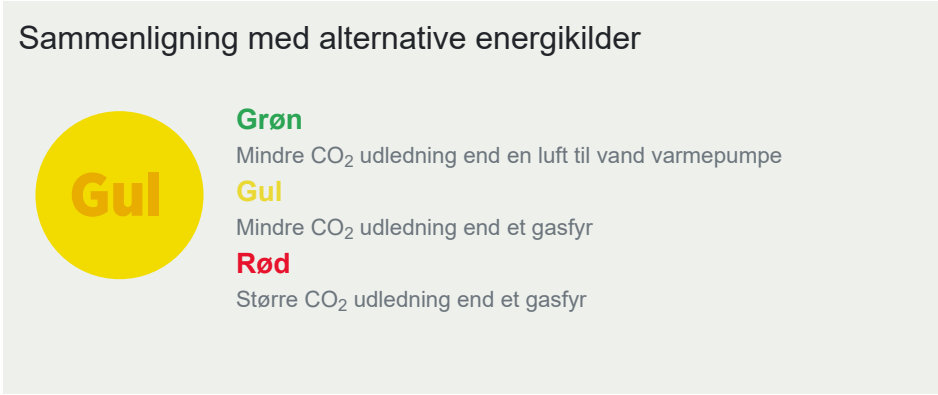

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

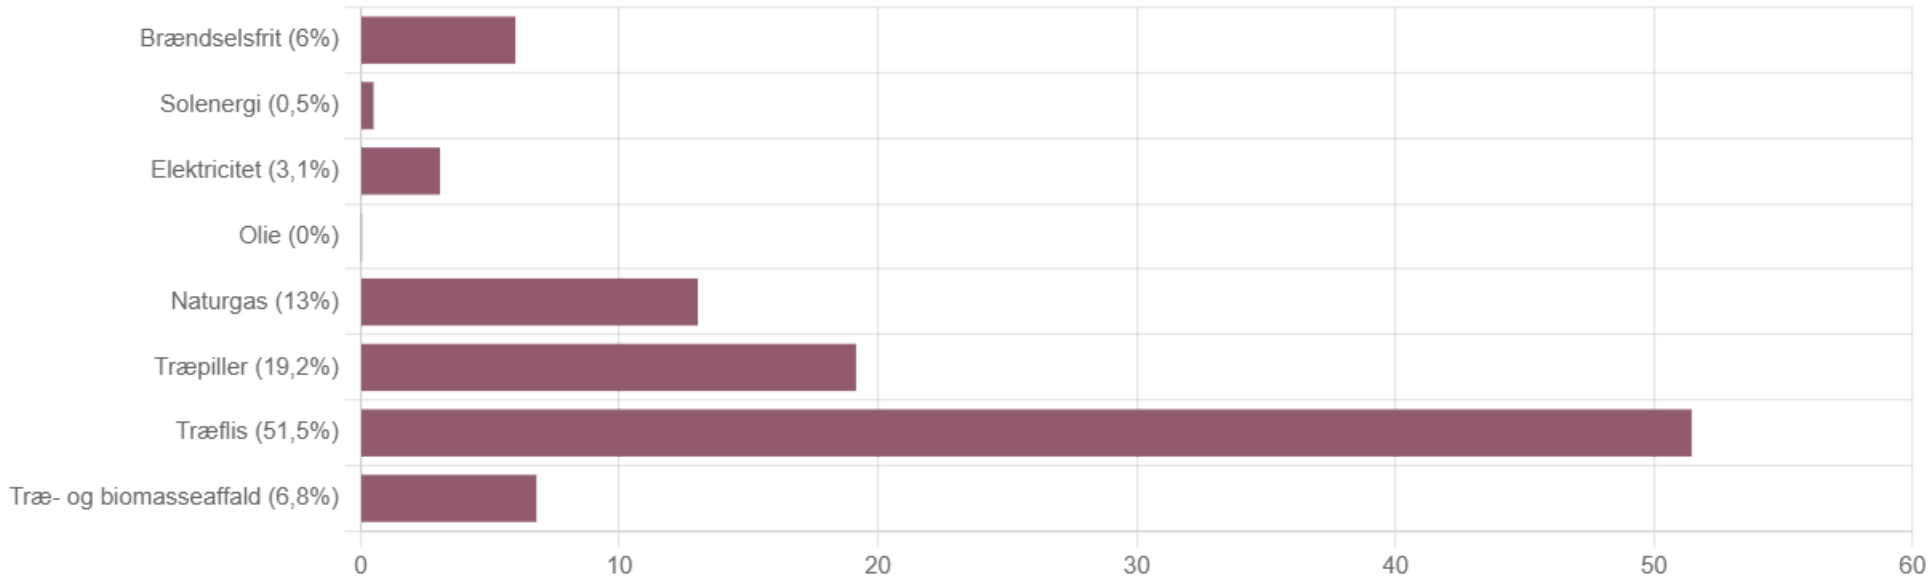

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	8,8	kg/GJ	31,8	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	20,9	g/GJ	75,2	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	2,4	g/GJ	8,6	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	10,1	kg/GJ	36,2	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	6,4	g/GJ	23,0	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	59,3	g/GJ	213,5	mg/kWh
CO (Kulilte)	140,1	g/GJ	504,4	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	63,6	g/GJ	229,0	mg/kWh
Partikler (TSP)	56,1	g/GJ	202,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Energi Ikast Varme A/S
CVR: 25161513
Europavej 2 | 7430 Ikast
+45 96 60 00 33 | jst@energi-ikast.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.